



**Producteur :** Saint Denis Catus  
**Granulats :** Gravillon 10/20  
**Péetrographie :** Alluvionnaire siliceux  
**Elaboration :** Roulé Lavé  
**Usage :** Bétons hydrauliques  
**Marquage CE :** CE2+ N° de certification: 1165-RPC-2004-G-005

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

10 20

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Code A

	d/2		d		D		1.4D	2D	Aplatissement	Teneur en fines	Teneur en eau par séchage en étuve ventilée		
	0.063	0.5	4	5	8	10	12.5	16				20	28
Etendue e						15			15				
V.S.S.+U	1.8			6		20			100	100		24.0	1.80
V.S.S.	1.5			5		15			99	100	100	20.0	1.50
V.S.I.				0		0			84	98	100		
V.S.I.-U				0		0			79	97			


### Partie informative

Résultats de production

du 14/01/22 au 25/05/22

FaitLe	du 14/01/22 au 25/05/22											Aplatissement	Teneur en fines	Teneur en eau par séchage en étuve ventilée	
	0.063	0.5	4	5	8	10	12.5	16	20	28	40				
Labo_CMQ-22.1020.01	14/01/2022	0.3	0	1	1	2	3	16	61	96	100	100	9.0	0.31	0.0
Labo_CMQ-22.1020.03	27/01/2022	0.1	0	0	1	1	2	11	49	88	100	100		0.10	1.0
Labo_CMQ-22.1020.04	03/02/2022	0.4	1	1	1	2	4	15	58	90	100	100		0.36	1.0
Labo_CMQ-22.1020.05	10/02/2022	0.3	1	2	2	4	6	21	63	91	100	100		0.35	1.0
Labo_CMQ-22.1020.06	17/02/2022	0.1	0	1	1	2	4	13	48	87	100	100	5.0	0.06	1.8
Labo_CMQ-22.1020.07	24/02/2022	0.4	0	1	1	1	2	14	52	88	100	100		0.36	0.9
Labo_CMQ-22.1020.08	03/03/2022	0.4	1	1	1	2	3	10	50	89	100	100		0.41	0.9
Labo_CMQ-22.1020.09	10/03/2022	0.3	0	1	1	2	4	14	52	88	100	100		0.35	1.0
Labo_CMQ-22.1020.10	17/03/2022	0.4	1	2	2	4	6	20	64	92	100	100	6.0	0.43	1.7
Labo_CMQ-22.1020.11	24/03/2022	0.2	0	1	1	2	4	16	51	85	100	100		0.17	3.8
Labo_CMQ-22.1020.12	31/03/2022	0.4	1	2	2	4	5	19	64	96	100	100		0.42	1.3
Labo_CMQ-22.1020.13	07/04/2022	0.2	0	1	1	1	2	10	50	88	100	100		0.21	0.9
Labo_CMQ-22.1020.14	13/04/2022	0.4	1	2	3	6	8	23	64	96	100	100	6.0	0.37	1.7
Labo_CMQ-22.1020.15	21/04/2022	0.2	0	1	2	3	5	22	71	99	100	100		0.22	1.4
Labo_CMQ-22.1020.16	29/04/2022	1.0	1	2	3	5	7	24	67	96	100	100		0.97	1.3
Labo_CMQ-22.1020.17	06/05/2022	0.2	0	1	1	3	5	17	59	92	100	100		0.16	0.7
Labo_CMQ-22.1020.18	12/05/2022	0.6	1	2	3	5	8	21	58	89	100	100		0.56	1.0
Labo_CMQ-22.1020.19	19/05/2022	0.9	1	2	3	4	6	21	66	94	100	100	7.0	0.91	1.2
Labo_CMQ-22.1020.20	25/05/2022	0.2	0	0	0	1	1	11	53	91	100	100		0.18	0.6
Maximum		1.0	1	2	3	6	8	24	71	99	100	100	9.0	0.97	3.8
Xf+1.25xEcart-types		0.7	1	2	3	5	7	22	67	96	100	100	8.5	0.66	2.2
Moyenne Xf		0.4	1	1	2	3	5	17	58	91	100	100	6.6	0.36	1.2
Xf-1.25xEcart-types		0.1	0	0	1	1	2	11	49	86	100	100	4.7	0.06	0.3
Minimum		0.1	0	0	0	1	1	10	48	85	100	100	5.0	0.06	0.0
Ecart-type		0.24	0.3	0.6	0.8	1.5	2.1	4.6	7.1	3.9	0.0	0.0	1.50	0.240	0.70

**Producteur :** Saint Denis Catus  
**Granulats :** Gravillon 10/20  
**Péetrographie :** Alluvionnaire siliceux  
**Elaboration :** Roulé Lavé  
**Usage :** Bétons hydrauliques  
**Marquage CE :** CE2+ N° de certification: 1165-RPC-2004-G-005

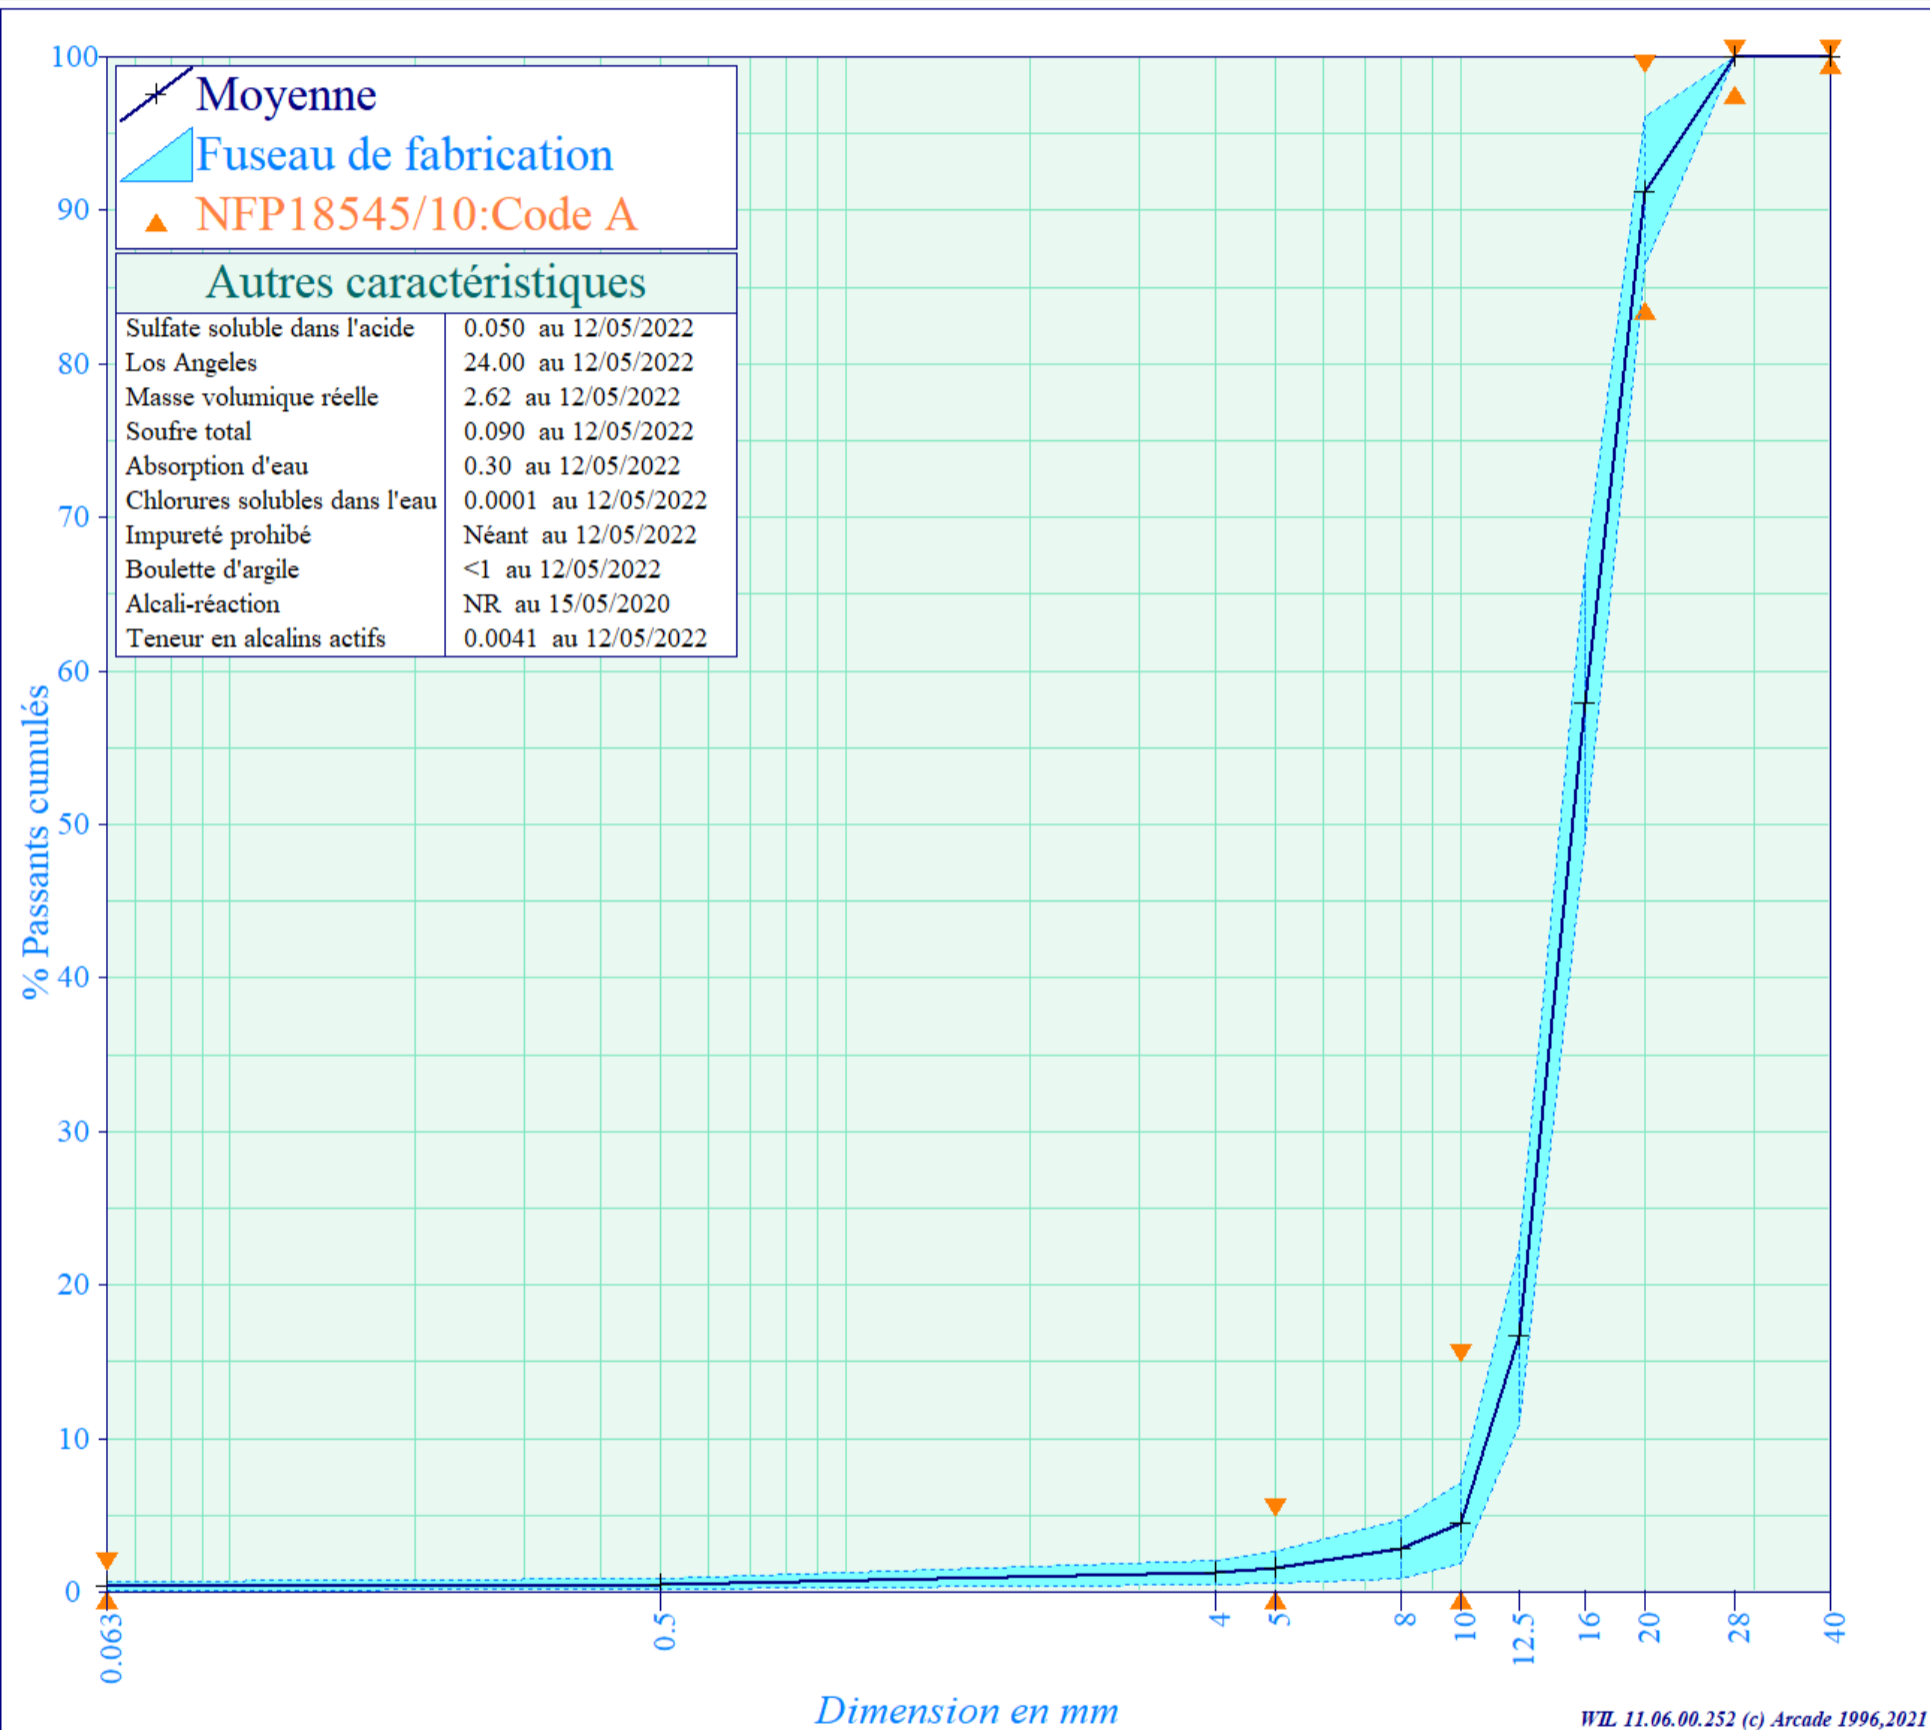

WIL 11.06.00.252 (c) Arcade 1996,2021

**Responsable Qualité**